



中华人民共和国国家标准

GB/T 21839—2019
代替 GB/T 21839—2008

预应力混凝土用钢材试验方法

Test methods of steel for prestressing concrete

(ISO 15630-3:2010, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete—Test methods—Part 3: Prestressing steel, MOD)

2019-06-04 发布

2020-05-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 符号及说明	1
4 试样的一般规定	3
5 拉伸试验	4
6 弯曲试验	5
7 反复弯曲试验	6
8 扭转试验	7
9 缠绕和镀层附着力试验	7
10 等温松弛试验	7
11 轴向力疲劳试验	11
12 硫氰酸盐溶液中的应力腐蚀试验	12
13 偏斜拉伸试验	14
14 化学分析	17
15 几何尺寸测量	17
16 相对肋面积的确定(f_R)	19
17 每米公称质量偏差的确定	21
18 防腐润滑脂含量检测	21
19 护套厚度测量	21
20 镀层均匀性试验	22
21 锌层质量试验	22
22 试验报告	22
附录 A (资料性附录) 本标准与 ISO 15630-3:2010 的对照一览表	24
附录 B (资料性附录) 本标准与 ISO 15630-3:2010 的技术差异及其原因	24
附录 C (资料性附录) 预应力混凝土用钢绞线拉伸试验方法	25

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 21839—2008《预应力混凝土用钢材试验方法》。与 GB/T 21839—2008 相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

- 修改了规范性引用文件(见第 2 章,2008 年版的第 2 章);
- 修改并增加了部分符号(见第 3 章,2008 年版的第 3 章);
- 修改了试样的一般规定(见第 4 章,2008 年版的第 4 章);
- 修改了拉伸试验,增加对拉伸试样的要求,拉伸试验测量增加了参数 A 和 Z,增加 A_m 的测量可以采用人工法,按 GB/T 228.1 执行,细化弹性模量(E)的测量(见 5.3.2);
- 修改了弯曲试验结果判定(见 6.4,2008 年版的 6.4);
- 增加了反复弯曲试验设备内容(见 7.2)
- 增加了镀层附着力试验(见第 9 章);
- 修改了对引伸计相关技术要求(见第 5 章及附录 C,2008 年版的第 5 章及附录 A);
- 应力腐蚀试验溶液处增加了对化学试剂的安全提示(见 12.3.5);
- 增加了刻痕长度要求(见 15.3.2.4);
- 增加了防腐润滑脂含量检测(见第 18 章);
- 增加了护套厚度测量(见第 19 章);
- 增加了镀层均匀性试验(见第 20 章);
- 增加了锌层质量试验(见第 21 章)。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 15630-3:2010《钢筋和混凝土用钢试验方法 第 3 部分:预应力钢材》。

本标准与 ISO 15630-3:2010 相比在结构上有较多调整,附录 A 列出了本标准与 ISO 15630-3:2010 的章条编号对照一览表。

本标准与 ISO 15630-3:2010 相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧的页边空白位置的垂直单线(|)进行了标示,附录 B 中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。

本标准还做了下列编辑性修改:

- 增加了资料性附录 A 本标准与 ISO 15630-3:2010 的章条编号对照一览表。
- 增加了资料性附录 B 本标准与 ISO 15630-3:2010 的技术差异及其原因。
- 增加了资料性附录 C 预应力混凝土用钢绞线拉伸试验方法。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口。

本标准起草单位:中冶建筑研究总院有限公司、常熟市龙腾滚动体制造有限公司、辽宁通达建材实业有限公司、天津银龙预应力材料股份有限公司、天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司、葫芦岛市北方金属制品有限公司、天津钢铁集团有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人:朱建国、张莹、任翠英、赵辉、徐胜、李微微、谢志安、蔺秀艳、王舒毅、吕豫衡、徐倩、李晓亮、陶然、王玲君、徐利、周宁、闫崇健、王文喜、赵海凤、刘世旺、吴建国、杨桂瑜、冷明鉴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 21839—2008。

预应力混凝土用钢材试验方法

1 范围

本标准规定了预应力混凝土用钢材的拉伸、弯曲、反复弯曲、扭转、缠绕和镀层附着力、等温松弛、轴向力疲劳、硫氰酸盐溶液中的应力腐蚀、偏斜拉伸、化学分析、几何尺寸测量、相对肋面积确定、每米公称质量偏差的确定、防腐润滑脂含量检测、护套厚度测量、镀层均匀性、锌层质量等试验方法。

本标准适用于预应力钢丝、预应力钢棒、预应力钢筋、预应力钢绞线等产品相关性能的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法(GB/T 228.1—2010, ISO 6892-1:2009, MOD)

GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(GB/T 230.1—2018, ISO 6508-1:2016, MOD)

GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法(GB/T 232—2010, ISO 7438:2005, MOD)

GB/T 238 金属材料 线材 反复弯曲试验方法(GB/T 238—2013, ISO 7801:1984, MOD)

GB/T 239.1 金属材料 线材 第1部分：单向扭转试验方法(GB/T 239.1—2012, ISO 7800:2003, MOD)

GB/T 1839 钢产品镀锌层质量试验方法(GB/T 1839—2008, ISO 1460:1992, MOD)

GB/T 2972 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法(GB/T 2972—2016, ISO 7989-2:2007, NEQ)

GB/T 2975 钢及钢产品 力学性能试验取样位置和试样制备(GB/T 2975—2018, ISO 377:2017, MOD)

GB/T 2976 金属材料 线材 缠绕试验方法(GB/T 2976—2004, ISO 7802:1983, IDT)

GB/T 3505 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数(GB/T 3505—2009, ISO 4287:1997, IDT)

GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)

GB/T 12160 单轴试验用引伸计的标定(GB/T 12160—2002, ISO 9513:1999, IDT)

GB/T 16825.1 静力单轴试验机的检验 第1部分：拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准(GB/T 16825.1—2008, ISO 7500-1:2004, IDT)

3 符号及说明

表1给出的符号及说明适用于本文件。

表 1 符号及说明

符号	单位	说 明	涉及章节
a_m	mm	中点肋高	15.3,16.2
a_{max}	mm	刻痕深度最大值/最高点肋高	15.3
$a_{s,i}$	mm	肋在单位长度 Δl 上的平均高度	16.2
$a_{1/4}$	mm	在 1/4 点处的肋高	15.3,16.2
$a_{3/4}$	mm	在 3/4 点处的肋高	15.3,16.2
A	%	断后伸长率	5.3.1
A_{gt}	%	最大力总延伸率	5
A_t	%	断裂总延伸率	5.3.1
b	mm	横肋宽	15.3.1.6
c	mm	肋或刻痕距	15.3
C	mm	偏斜拉伸试验用的芯轴凹槽宽度	13.3.4
d	mm	预应力钢棒、钢丝、钢绞线的公称直径	11.2,11.4.6,12.3.4
d_s	mm	偏斜拉伸试验用芯轴公称直径	13.3.4
d_b	mm	偏斜拉伸试验用两量棒放在芯轴凹槽中的直径	13.3.4
d_e	mm	偏斜拉伸试验用量棒的直径	13.3.4
d_g	mm	导向孔直径	7.3
d_i	mm	偏斜拉伸试验用芯轴凹槽的内径	13.3.4
D	%	偏斜拉伸试验中最大力减少率的平均值	13.2,13.4
D_e	mm	应力腐蚀试验中容器内径	12.3.4
D_t	%	偏斜拉伸试验中单根试样最大力减少的百分比	13.4
e	mm	两排相邻的肋或刻痕之间的平均间隙	15.3.1.4,15.3.2.4
E	GPa	弹性模量	5.3
f	HZ	轴向疲劳试验中负荷循环频率	11.1,11.4.2
f_R	—	相对肋面积	16
$F_{s,i}$	N	偏斜拉伸试验中单根试样破断力	13.4
F_m	N	最大力	5.3
\overline{F}_m	N	最大力平均值	10.2,12.2,13.2
$F_{p0.1}$	N	0.1%屈服力	5.3
$F_{p0.2}$	N	0.2%屈服力	5.3
F_T	N	轴向疲劳试验中力的范围	11.1,11.3,11.4.2
F_n	N	松弛试验 t 时间试样上的剩余力	10.1
ΔF_n	N	松弛试验 t 时间试样松弛损失的力	10.1
F_R	mm ²	横肋轴向剖面面积	16.2
F_{up}	N	轴向疲劳试验中的最大力	11.1,11.3,11.4.2
F_0	N	应力松弛试验和应力腐蚀试验中的初始力	10.1,10.3,10.4,12.4.2

表 1 (续)

符号	单位	说 明	涉及条款
G	mm	偏斜拉伸试验用芯轴凹槽深度	13.3.4
h	mm	圆柱支座顶部至拨杆底部距离	7.2
h_b	mm	预应力钢材平面矢高	15.3.4
L_s	mm	应力腐蚀试验中试样的长度	12.2
L_0	mm	等温松弛试验原始标距,应力腐蚀试验中试样在溶液中的浸入长度	10.1,10.3,10.4 12.2,12.3.4,12.4.5
ΔL_0	mm	等温应力松弛试验中在力 F_0 时标距 L_0 的伸长	10.1,10.3,10.4
L'_0	mm	测定 A_{g1} 的原始标距	5.3
L''_0	mm	测定 A_{g1} 的断后标距	5.3
L_1	mm	偏斜拉伸试验中固定端长度	13.3.2
L_2	mm	偏斜拉伸试验中活动端长度	13.3.2
m, n	—	系数或数字	10.4.9,15.3,16.2
P	mm	钢绞线捻距	15.3.3
R	mm	偏斜拉伸试验中芯轴凹槽底部圆角半径	13.3.4
r	mm	圆柱支撑半径	7.2
R_a	μm	偏斜拉伸试验中芯轴表面粗糙度	13.3.4
S_n	mm^2	试样公称横截面积	5.3.2
t_a	h	应力腐蚀试验中最大规定时间	12.4.5
t_{i1}	h	应力腐蚀试验中单根试样的断裂时间	12.4.5
\bar{t}_i	h	应力腐蚀试验中试样断裂时间中值	12.4.6
t_0	s	恒温松弛试验和应力腐蚀试验中开始时间	10.4.2,12.4
V_0	mm^3	应力腐蚀试验容器中溶液的体积	12.4.3
W	g/m	每米长无粘结预应力钢绞线的质量	18.3
W_1	g/m	每米长无粘结预应力钢绞线中除净护套和防腐润滑脂后的钢绞线的质量	18.3
W_2	g/m	每米长无粘结预应力钢绞线中除净防腐润滑脂后的护套的质量	18.3
W_3	g/m	每米长无粘结预应力钢绞线中防腐润滑脂的质量	18.3
Z	%	断面收缩率	5.3.1
α	(°)	偏斜拉伸试验中偏斜角度	13.3.2
β	(°)	钢棒或钢丝的横肋或刻痕与中心线的夹角	15.3
ϵ_x	—	X 应变支	5.3.2
ρ	%	松弛率	10.4.8
Σa	mm	横肋间隙周长	15.3.1.4,15.3.2.4,16.2

注: 1 N/mm² = 1 MPa。

4 试样的一般规定

除非另有其他协议或产品标准规定,试样一般在成品包装前在成品中截取。

当样品是包装产品时(例如成卷或成捆),截取试样应防止试样因发生塑性变形而可能改变其性能。必要时,可对本标准相关条款中试样的要求进行具体补充。

5 拉伸试验

5.1 试样

试样应符合第4章的规定,测定最大力总延伸率(A_{gt})时,试样的自由长度应符合5.3.1的 A_{gt} 相关要求。手工法测定断后伸长率时,按照GB/T 228.1要求划等距离标记。

用手工法测定钢丝和钢棒最大力总延伸率(A_{gt})时,在试样自由长度上划等距离标记(见GB/T 228.1),标记间的距离根据样品的直径确定,可为20 mm、10 mm或5 mm。

5.2 试验设备

试验设备应根据GB/T 16825.1进行校验和校准,并至少为1级准确度。

测定 E 、 $F_{p0.1}$ 或 $F_{p0.2}$ 时,引伸计的准确度应为1级(见GB/T 12160);用于测定 A_{gt} 的引伸计可以为2级(见GB/T 12160)。

应使用合适的夹具,避免试样在夹具内或在夹具附近断裂。

5.3 试验程序

5.3.1 概述

5.3.1.1 拉伸试验应按照GB/T 228.1的要求执行;预应力混凝土用多丝钢绞线拉伸试验程序可参照附录C执行。

5.3.1.2 应该使用引伸计测定弹性模量(E),0.1%屈服力和0.2%屈服力($F_{p0.1}$ 和 $F_{p0.2}$)及最大力总延伸率(A_{gt}),引伸计的标距按相关产品的标准要求确定。

5.3.1.3 A_{gt} 的精确值只能用引伸计来测得。如果试样上的引伸计不能保持到试样断裂时,可按下列方法测定 A_{gt} :

——继续加载直至引伸计记录的伸长率稍大于 $F_{p0.2}$ 时的伸长率,此时取下引伸计,记录试验机上下工作台的距离。继续加载至试样断裂,记录此时试验机上下工作台的最终距离。

——计算出两次试验机上下工作台的距离之差,将此差值与试验机上下工作台的初始距离之比和用引伸计测得的百分数相加即为断裂总延伸率 A_{gt} 。

5.3.1.4 对于钢丝、钢棒、钢筋 A_{gt} 测定,应按下述方法进行:

测量已拉伸试验过的试样最长部分,测量区的范围应处于距离断裂处至少 $5d$,距离夹头至少为 $2.5d$ 。测量用的原始标距应等于产品标准中规定的值。

按下式(1)计算:

$$A_{gt} = \frac{L'_g - L'_0}{L'_0} \times 100 \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

L'_g ——测定 A_{gt} 的断后标距;

L'_0 ——测定 A_{gt} 的原始标距。

5.3.1.5 在装引伸计前,宜给试样预加一负荷,例如该预加负荷为试样预期最大负荷的约10%。

5.3.1.6 如果 A_m 不是完全用引伸计测定的,应在试验报告中注明。

5.3.1.7 拉伸性能值, $F_{10.1}$, $F_{10.2}$, F_m 均用力的单位表示。

5.3.1.8 断后伸长率(A)测定原始标距为试样公称直径的8倍,除非相关产品标准另有规定。在有争议的情况下,A的测定采用手工法。

5.3.1.9 当试样在距夹具3 mm之内发生断裂,试验应判为无效,应允许重新试验。然而,如果所有试验数据大于等于相应的规定值,其试验结果有效。

5.3.2 弹性模量的测定

在力-伸长率曲线中,用 $0.2F_m \sim 0.7F_m$ 范围内的直线段的斜率除以试样的公称横截面积(S_n)测定弹性模量(E)。

$$E = [(0.7F_m - 0.2F_m) / (\epsilon_{0.7F_m} - \epsilon_{0.2F_m})] / S_n \quad \dots\dots\dots (2)$$

斜率可以通过对测定数据进行线性回归得出,也可以用最优拟合目测法得出。

在一些特定情况下,例如预应力钢筋和钢棒,上述方法不适用时,可在 $0.05F_m \sim 0.7F_m$ 范围内测定弹性模量。

$$E = [(0.7F_m - 0.05F_m) / (\epsilon_{0.7F_m} - \epsilon_{0.05F_m})] / S_n \quad \dots\dots\dots (3)$$

除5.3.1规定的要求外,测定弹性模量时,在力值范围内应力速率应保持不变。

6 弯曲试验


6.1 试样

试样应符合第4章规定。

6.2 试验设备

6.2.1 试验设备的弯曲原理如图1所示。

注:图1为弯曲设备的外形构造,可以是芯轴1和支撑2旋转,支座3被固定;也可以是支座3旋转,支撑2或芯轴1被固定。

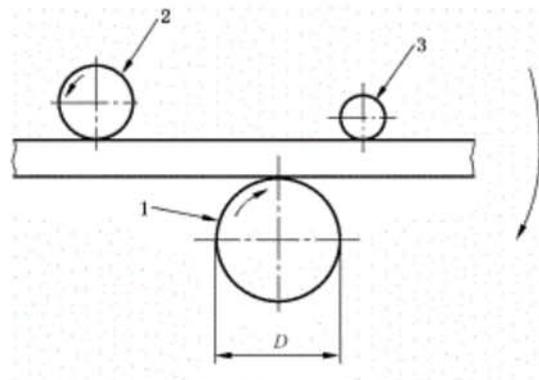

说明:

1——芯轴;

2——支撑;

3——支座;

D——芯轴直径。

图1 弯曲设备的原理

7.3 试验程序

反复弯曲试验应按 GB/T 238 的要求执行。

8 扭转试验

8.1 试样

除按第 4 章规定外,试样的制备应符合 GB/T 239.1 中的相关规定。

8.2 试验设备

8.2.1 试验设备应符合 GB/T 239.1 中的相关规定。

8.2.2 试验机夹头之间的标准长度取钢丝公称直径的 50 倍,当试验机不能用 50 倍标距长度时,经协议可改用 30 倍标距长度,但最小标距长度不小于 210 mm。当相关产品标准有规定时,按产品标准执行。

8.3 试验程序

8.3.1 扭转试验按照 GB/T 239.1 执行。

8.3.2 使用的扭转速率不大于 30 r/min。

8.3.3 使用的轴向拉紧力为试样公称抗拉强度相应拉力负荷的 0.5%~2%。

9 缠绕和镀层附着力试验

9.1 试样

试样应符合第 4 章的规定。

9.2 试验设备

试验设备应符合 GB/T 2976 中的相关规定。

9.3 试验程序


缠绕和镀层附着力试验应按 GB/T 2976 的要求执行。

10 等温松弛试验

10.1 试验原理

等温应力松弛试验是在给定温度下(除另有其他规定,通常为 20 ℃),将试样保持一定长度($L_0 + \Delta L_0$),从初始力 F_0 开始,测定试样上力的变化(见图 3)。

在给定时间内,力的损失表示为初始力的百分比。

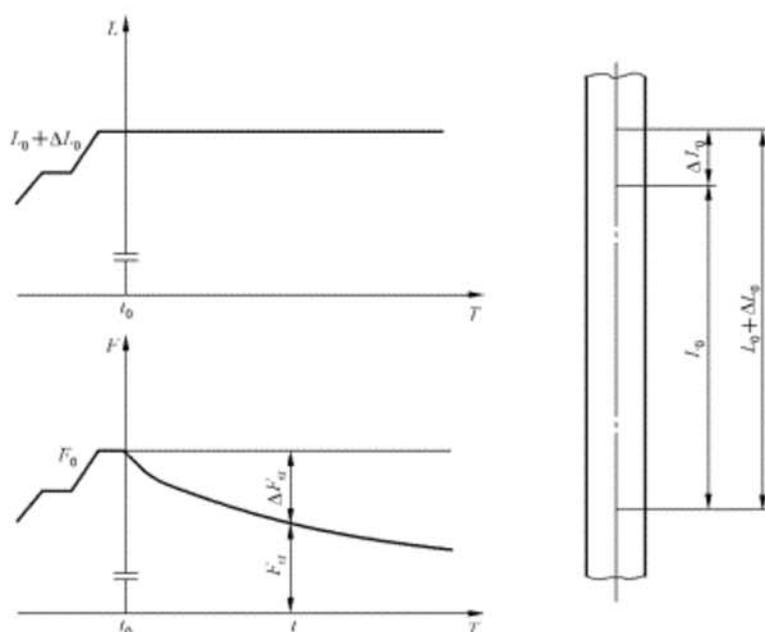

说明：

t ——时间；

L ——试样长度；

F ——力；

T ——时间。

图3 等温应力松弛试验原理

10.2 试样

试样应符合第4章规定。

松弛试验用试样应保持平直状态。试样在夹具间的自由段不应有任何形式的机械损伤和处理。

在松弛试验取样的附近再取两个试样，该两试样用于测定试样最大力的平均值 \bar{F}_m ，松弛试验的初始力 F_0 为 \bar{F}_m 的某个百分数，如 $70\%\bar{F}_m$ 。

10.3 试验设备

10.3.1 机架

机架的任何变形都应处于不影响试验结果的极限之内。

10.3.2 测力装置

10.3.2.1 可以使用同轴测力传感器或其他合适的装置。（例：杠杆式加载系统）

10.3.2.2 测力传感器应按照 GB/T 16825.1 校准，其精度在不大于 1 000 kN 时为 $\pm 1\%$ ，在大于 1 000 kN 时为 $\pm 2\%$ 。任何其他合适的装置应具有与上述测力传感器规定相同的精度。

10.3.2.3 力的测量装置的输出分辨率应不小于 $5 \times 10^{-4} F_0$ 。

10.3.3 长度的测量装置（引伸计）

标距 L_0 不小于 200 mm，尤其对钢绞线，当测量钢绞线中同一根钢丝的实际长度 $L_0 + \Delta L_0$ 时，其标距宜为 1 000 mm 或者为钢绞线捻距的整数倍。

引伸计准确度应为 1 级。

10.3.4 夹持装置

夹持装置应保证试样在试验期间不产生滑动和转动。

10.3.5 加载装置

加载装置应对试样平稳加载而不能有振荡。在试验过程中,随着试样上力的减少,加载装置应保证试样的长度($L_0 + \Delta L_0$)保持在 10.4.5 中规定的范围内。

10.4 试验程序

10.4.1 试样

在试验前,试样应至少在松弛试验室内放置 24 h。

试样应用夹具夹紧,以保证试样在加载和试验期间不产生任何滑动。

10.4.2 加载


10.4.2.1 在整个试验过程中,力的施加应平稳,无振荡。

10.4.2.2 前 20% F_0 可按需要加载。从 20% F_0 ~80% F_0 应连续加载或者分为 3 个或多个均匀阶段,或以均匀的速率加载,并在 6 min 内完成。当达到 80% F_0 后,应连续加载,并在 2 min 内完成。

注: F_0 加载速率为 $(200 \pm 50) \text{MPa} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

10.4.2.3 当达到初始载荷 F_0 时,力值应在 2 min 内保持恒定,2 min 后,应立即建立并记录 t_0 。其后对力的任何调整只能用于保证 $L_0 + \Delta L_0$ 保持恒定。

10.4.2.4 加载过程如图 4 所示。

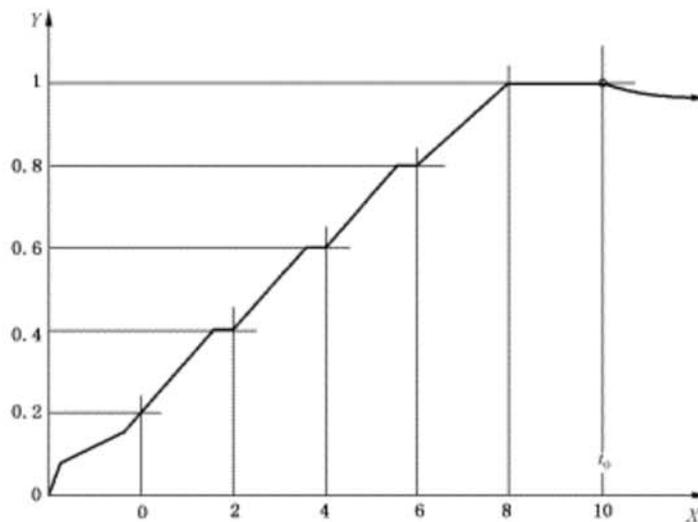

说明:

X ——时间(min);

Y ——施加力与初始力的比值。

图 4 松弛试验中力的施加

10.4.3 初始力

初始力按相关产品标准的规定。力值 F_0 的测定值应符合表 2 规定的允许偏差。

表 2 力值 F_0 的测定偏差

力值 F_0	F_0 的允许偏差
$F_0 \leq 1\ 000\ \text{kN}$	$\pm 1\%$
$F_0 > 1\ 000\ \text{kN}$	$\pm 2\%$

10.4.4 试验过程中的力

任何时间力不允许超出表 2 给出的初始力 F_0 偏差范围。

10.4.5 应变的保持

在 t_0 时刻, 初始力 F_0 产生的应变应采用合适的机械、电子或光学引伸计测量, 其测量精度与 10.3.3 所选定的初始标距 L_0 测量精度相同, 在测量期间, $\Delta L_0/L_0$ 的变化范围不应超过 5×10^{-5} 。

10.4.6 温度

试验室的温度及试样的温度应保持在 $20\ ^\circ\text{C} \pm 2\ ^\circ\text{C}$ 范围内。

10.4.7 力值记录频率

试验开始后, 至少按照表 3 给出的标准时间间隔连续记录或测量力的损失, 然后至少每周测量或记录一次。

表 3 记录力的标准时间

分(min)	1	2	4	8	15	30	60
小时(h)	2	4	6	24	48	96	120

10.4.8 试验时间

试验的时间应不少于 120 h。

注: 通常试验时间为 120 h 或 1 000 h。

1 000 h(大于 1 000 h)的应力松弛值可以用不少于 120 h 的松弛试验值进行外推, 但应提供充分证据证明外推 1 000 h(大于 1 000 h)的松弛值与实测 1 000 h(大于 1 000 h)的松弛值相当, 在这种情况下, 试验报告中应注明外推方法。

目前的外推方法按照式(4):

$$\lg \rho = m \lg t + n \quad \dots\dots\dots (4)$$


式中:

- ρ —— 松弛率, %;
- t —— 时间, 单位为小时(h);
- m 和 n —— 系数。

11 轴向力疲劳试验

11.1 试验原理

疲劳试验是在弹性变形的范围内,使试样承受一个呈固定频率正弦曲线交替变动的轴向拉力。试验一直进行到试样损坏为止,或者根据规定负荷使试验一直达到相关产品标准规定的次数为止。

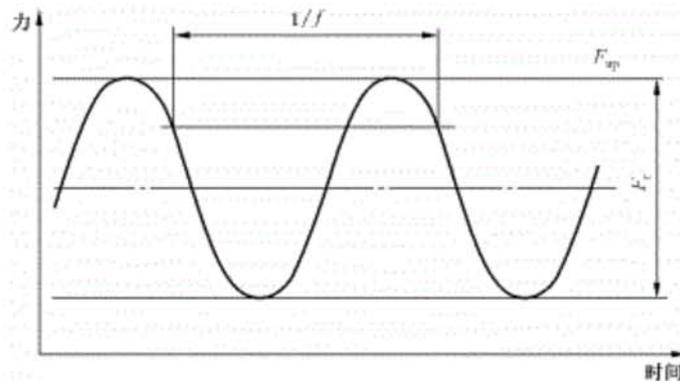

说明:

F_{\max} —— 力的上限值;

F_c —— 力的循环范围;

$1/f$ —— 一个循环。

图 5 力循环曲线

11.2 试样

11.2.1 试样应符合第 4 章规定。

11.2.2 试样的自由长度应符合表 4 规定。

11.2.3 夹具间的试样的自由长度部分不应承受任何形式的处理。

表 4 试样的最小自由长度

钢丝或钢棒或钢筋	140 mm 或公称直径的 14 倍(二者取较大值)
钢绞线	500 mm 或两倍捻距(二者取较大值)

11.3 试验设备

疲劳试验机应定期校准,精度等级至少应为 $\pm 1\%$,试验机应能够保持加载(F_{\max})误差范围在规定值的 $\pm 2\%$ 之内,力的范围(F_c)应保持在规定值的 $\pm 4\%$ 之内。

11.4 试验程序

11.4.1 试样

试样应按轴向受力方向夹持在试验机中,使试样上不受弯曲。对于钢绞线,应保持所有钢丝受力均匀。

11.4.2 循环力和频率的稳定性

试样应在稳定的最大力(F_{op})、力的范围(F_r)和频率(f)下进行。整个试验过程中循环力不应出现停顿。然而,当试验出现意外中断时可允许继续试验。任何中断应在试验报告中注明。

11.4.3 循环次数的记录

应力循环次数应从第一个完整的循环开始记录。

11.4.4 循环频率

试验中,力循环的频率应保持稳定,在一系列试验中应保持同一频率。试验频率应符合如下规定:

- a) 对钢丝、钢棒和钢筋,循环频率不应超过 120 Hz;
- b) 对钢绞线,循环频率不应超过 20 Hz。

11.4.5 温度

试样温度在整个试验过程中不应超过 40 ℃。除非另有要求,试验室环境温度应保持在 10 ℃~35 ℃范围内。

11.4.6 试验终止

当试样发生损坏或钢绞线中一根或多根钢丝发生断裂时试验应终止,或未发生损坏达到产品标准规定的循环次数时试验应终止。

11.4.7 试验的有效性

如果试样在夹具内断裂或者距离夹具 $2d$ 范围内断裂或者试样有缺陷,试验应视为无效。

12 硫氰酸盐溶液中的应力腐蚀试验

12.1 试验原理

本试验用来测定试样在一恒定拉力情况下,浸在给定的恒定温度的硫氰酸盐溶液中(见 12.3.5)直至断裂时所用的时间。

12.2 样品及试样

试样应符合第 4 章规定,应提供不少于 6 个试件用于应力腐蚀试验,当初始力用 \bar{F}_m 的百分比表示时,例如 $80\% \bar{F}_m$,用 2 个试样通过轴向拉力试验确定 \bar{F}_m 。

试样长度 L ,应足够长以使得夹持端引起的弯曲最小, L 应为 L_0 的两倍长度。

12.3 试验设备

12.3.1 机架

应使用刚性机架,使用杠杆装置或液压装置或机械装置进行加载,载荷作用于封闭框架的水平方向或垂直方向。

12.3.2 测力装置

测力装置应按 GB/T 16825 进行校准,校准及使用中的精确度至少为 $\pm 2\%$ 。

12.3.3 时间测量装置

时间测量装置应至少有 0.01 h 分辨率,能自动控制,能停止、保留或记录断裂时的时间,精确到 ±0.1 h。也可以人工记录断裂前的最终断裂时间。

12.3.4 试验容器

12.3.4.1 含有溶液的容器应为圆柱形,两端封闭,内径 D_c 的最小值由式(5)决定(所有的尺寸的单位为毫米):

$$D_c \geq \sqrt{(200+d) \times d} \quad \dots\dots\dots(5)$$

推荐内径 D_c 尺寸在表 5 中给出。

表 5 推荐试验容器的内径

单位为毫米

试样的直径 d	推荐值 D_c
$d \leq 19$	≥ 70
$19 < d \leq 50$	≥ 100

12.3.4.2 容器应具有足够的长度,使得浸在溶液中的试样长度 L_0 不小于 200 mm。

12.3.4.3 制作容器的材料在 50 °C 时应能抵抗试验溶液浸蚀。

12.3.4.4 容器应在试验中保持封闭并避免空气进入。

12.3.5 试验溶液

试验溶液可在以下两种规定溶液中选择,这两种溶液分别为高浓度和低浓度的硫氰酸盐溶液:

——溶液 A:将 200 g NH_4SCN 溶解在 800 mL 蒸馏水或去除矿物质水中制成的硫氰酸铵溶液。硫氰酸铵应为分析纯,其中 NH_4SCN 含量至少 98.5%, $\text{Cl}^- < 0.005\%$, $\text{SO}_4^{2-} < 0.005\%$, $\text{S}^{2-} < 0.001\%$ 。

——溶液 B: K_2SO_4 , KCl , KSCN 溶解在蒸馏水或去除矿物质水中。试验溶液 B 应含有 5 g/L SO_4^{2-} , 0.5 g/L Cl^- 和 1 g/L SCN^- 。

用于准备溶液 A 和 B 的水的电导率不应超过 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 。

注:两种溶液给出的结果没有互比性。选用哪种溶液依据产品标准。

警示——有关危险化学品安全数据表明,用于测试的化学品应考虑使用后的处理。

12.4 试验程序

12.4.1 试样的制备

试样应用软布擦拭和用丙酮(CH_3COCH_3)进行脱脂处理,并在空气中晾干。

试样在进入容器内至少 50 mm 长的部分应用涂漆等防止腐蚀的方法进行防护。试验长度(L_0)是试样与溶液接触的长度。

12.4.2 加载及持荷

试样从容器中穿过,放到机架中,对试样加载直到 F_0 。

在整个试验期间显示的试验力 F_0 的变化应保持在 ±2% 之内。

F_0 值应在 t_0 时刻记录,并对力值进行确认,如果必要,在试验中应以适当的时间间隔调整。

12.4.3 容器的填充

加载完成之后,容器应密封好以防泄漏,每次测试时溶液都要重新更换。试验溶液应预先加热到 $50\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$,再注入容器中。溶液的体积 V_0 应保证沿着试样的长度 L_0 。每平方厘米表面至少有 5 mL 。溶液的填充应在 1 min 之内完成,然后计时装置开始计时 t_0 。

测试中,溶液不能循环流动。

12.4.4 测试中的温度

在时间 t_0 到 $(t_0+5)\text{ min}$ 内,对于钢丝及钢绞线溶液的温度应调整到 $(50\pm 1)\text{ }^{\circ}\text{C}$;对于钢棒溶液温度应调整到 $(50\pm 2)\text{ }^{\circ}\text{C}$;在试验过程中温度应保持在相应的范围之内。

12.4.5 试验的终止

在发生断裂或达到规定时间 t_a 时,试验被认为完成。

在测试钢绞线时,当钢丝发生断裂时试验终止。如果试样的断裂发生在测试长度 L_0 以外,试验判定无效。

测量并记录断裂时间 $t_{f,i}$,记录精度为 0.1 h 。如果在时间 t_a 之内试样未发生断裂,结果应被记录为 $t_{f,i}>t_a$ 。

12.4.6 断裂时间中值 \bar{t}_f 的确定

当所有的一系列试样测试完成后,结果 $t_{f,i}$ 应按照断裂时的时间排序记录下来,中值 \bar{t}_f 应是排序数值中的中间,试样是偶数时中值 \bar{t}_f 是两个中值的算术平均值。

13 偏斜拉伸试验

13.1 试验原理

用5根直径大于或等于 12.5 mm 的钢绞线试样固定在与芯轴成 20° 的偏斜装置上进行轴向拉伸试验,来确定最大力的减缩系数。

13.2 样品与试样

13.2.1 试样应符合第4章规定,应一次截取一根足够长度的样品获得至少12根试样,在样品的两端各取一根进行轴向拉伸试验确定钢绞线的最大力 \bar{F}_m ,剩余样品再截成至少10根试样用于偏斜拉伸试验。

5个有效的试验结果就足够计算出偏斜系数(见13.4),但考虑到有无效试验情况,建议至少取10根试样。

13.2.2 每个试样长度应适合拉伸和夹持装置。

13.2.3 试样除被切割外不能进行任何的加工处理。

13.3 试验设备

13.3.1 概述

试验机应具有刚性机架,以符合13.3.2~13.3.5规定的试验要求。试验机包括一个固定的被动锚固夹头和带测力装置的活动锚固夹头,一个加载装置和一个带凹槽的具有规定尺寸的固定芯轴。

13.3.2 尺寸


图6中试验装置的尺寸应符合下列要求:

$L_1: (700 \pm 50) \text{ mm};$

$L_2: \geq 750 \text{ mm};$

$\alpha: 20^\circ \pm 0.5^\circ$

芯轴轴线应与活动夹具、固定夹具和芯轴中心组成的平面相垂直。

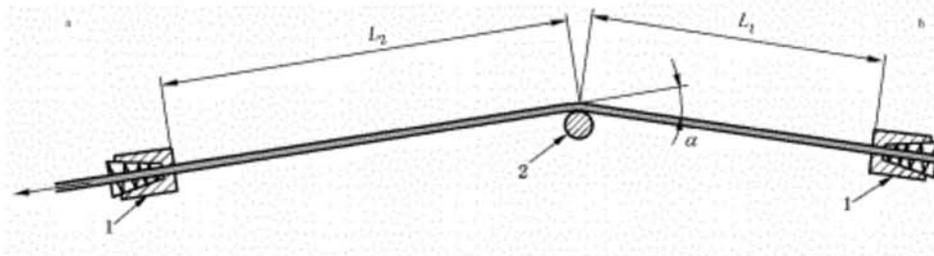

说明:

a——活动端;

b——固定端;

1——夹具;

2——芯轴中心。

图 6 偏斜拉伸试验装置主要尺寸

13.3.3 夹具

试样两端轴向中心线应垂直于锚固夹头的纵向平面,不适当的几何定位会导致错误的试验结果。

锚固夹头应满足下列要求:

- 偏斜拉伸试验中使用的夹具应能承受第 5 章中单轴拉伸试验规定最大力的 95% 以上力。
- 单向拉伸试验中,在 90% 最大力 F_m 时中心钢丝与外层钢丝的相对位移量应小于 0.5 mm。
- 夹片与锚环之间的位移应小于表 6 中给出的值。
- 在试验过程中夹片与锚环之间应该是扣紧的。
- 夹片带齿部位的长度为钢绞线直径的 2.5 倍。

表 6 夹片的位移量

最大力的百分比	允许最大位移量*
从 0% 到破断	5 mm
从 50% 到破断	2.5 mm

* 试验之前夹片所产生的嵌入滑移应忽略不计。

13.3.4 芯轴

芯轴应用工具钢制造。其化学成分、显微组织及热处理应使其具有高韧性和高耐磨性能。

测定的表面硬度应达到 58 HRC~62 HRC,测量方法应按 GB/T 230.1 的要求执行。

新加工的芯轴凹槽表面粗糙度, R_a 最大值为 $1.6 \mu\text{m}$,测量方法应按 GB/T 3505 的要求执行。

芯轴尺寸(见图 7)在表 7 中给出。

表 7 芯轴尺寸

参数	钢绞线尺寸/mm		
	12.5~13.0	15~16	17~18
芯轴公称直径 d_s	40	49	59
凹槽侧面角度	$60^\circ \pm 12'$	$60^\circ \pm 12'$	$60^\circ \pm 12'$
凹槽底部半径 R	2 ± 0.2	2 ± 0.2	2 ± 0.2
凹槽深度 G	7.6	9.5	12
在芯轴公称直径为 d_s 时凹槽宽度 C	14.4	17.9	21.9
凹槽底部直径 d_i	24.7 ± 0.1	29.9 ± 0.1	34.9 ± 0.1
两量棒置于凹槽中的直径 d_b	57.0 ± 0.1	72.0 ± 0.1	81.0 ± 0.1
量棒直径 d_r	14	18	20

芯轴应刚性固定不能有任何旋转和移动。

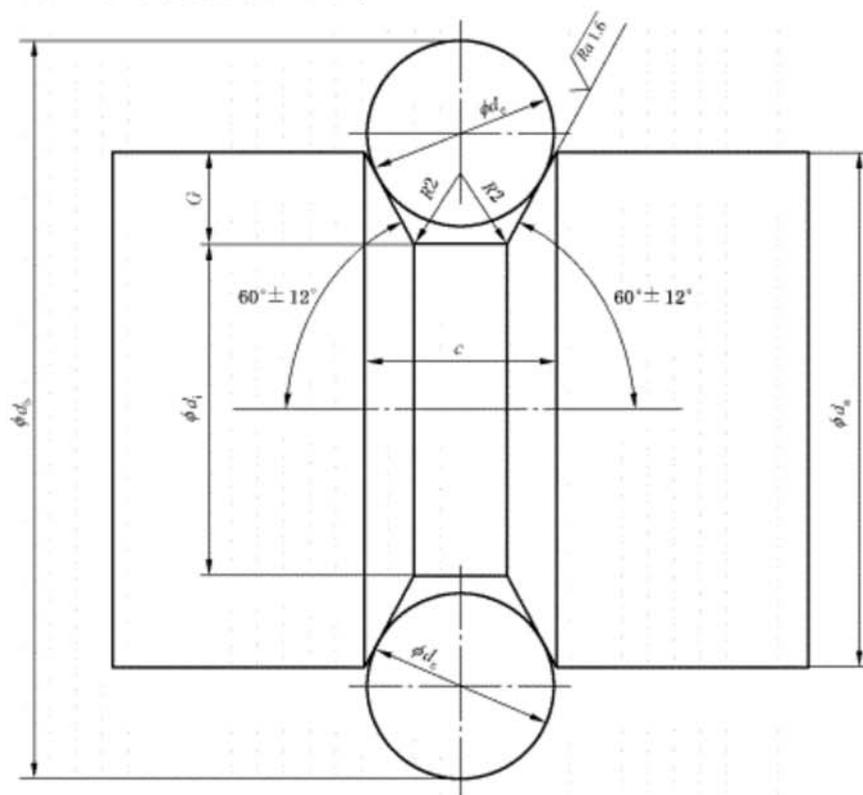


图 7 芯轴

13.3.5 加载装置

加载设备应有测力传感器并定期校准,在力值读数大于等于满量程的 10% 时,其精度应至少为 $\pm 1\%$ 。

加载速度应可调节,试验期间应控制加载速度,当负荷上升到预计破断负荷的 50% 时,加载速度应控制在 30 MPa/s ~ 60 MPa/s (或如果试验采用应变控制,应变速度控制在 $15 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1} \sim 30 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$),并保持到试样断裂。

13.4 试验程序

试验按如下步骤进行:

- 试验前芯轴凹槽表面应仔细清理,如钢绞线有轻微弯曲,曲率应与偏斜方向一致;
- 加载之前安装锚具过程中应正确调整钢绞线。加载期间钢绞线与夹片之间不能有任何滑移,以保证锚固效果;
- 加载速度应符合 13.3.5;
- 当钢绞线的一根或多根钢丝的断裂处不在与芯轴接触的位置时,试验无效;
- 有效试验的 $F_{m,i}$ 应按 13.3.5 要求精确的记录,对应的偏斜拉伸系数 D_i 可按式(6)进行计算:

$$D_i = (1 - F_{m,i} / \bar{F}_m) \times 100\% \quad \dots\dots\dots (6)$$

- D 值应取 5 个 D_i 的平均值,按式(7)进行计算。

$$D = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 D_i \quad \dots\dots\dots (7)$$

14 化学分析

在通常情况下化学成分由光谱分析方法确定,如 GB/T 4336 等。
当出现异议时,化学成分应选择相应的国家标准仲裁试验方法进行分析。

15 几何尺寸测量

15.1 试样

试样应符合第 4 章规定。
试样应足够长以满足 15.3 所需要的测量。

15.2 试验设备

- 测量几何特征的设备应至少具有下列精度要求:
- 钢丝或钢棒的肋高和刻痕钢丝的深度 精度要求 0.01 mm。
 - 钢棒或刻痕钢丝相邻两肋的间隙或槽宽 精度要求 0.05 mm。
 - 肋或痕的间距或钢绞线的捻距 精度要求 0.5 mm。
 - 肋或痕的螺旋角度 精度要求为 1° 。

15.3 试验程序

15.3.1 横肋的测量

15.3.1.1 最高点肋高(a_{\max})

最高点肋高(a_{\max})应在每一排肋上测量 n ($n \geq 5$) 个肋的顶点,计算平均值。

15.3.1.2 给定位置的肋高

给定位置的肋高,如在 1/4 点、中点、3/4 点,分别用 $a_{1/4}$ 、 a_m 、 $a_{3/4}$ 表示,应在每一排肋上测量

$n(n \geq 3)$ 个以上相应点的高度,计算平均值。

15.3.1.3 肋间距(c)

肋间距应用测量的长度除以长度内的肋数。

测量长度被认为是在同一排肋上、平行于产品中心线的直线上,一个肋至另一个肋的中心的距离。测量的距离至少为 10 个肋长。

15.3.1.4 横肋间隙周长($\sum e_i$)

横肋间隙周长($\sum e_i$)应当由计算两相邻肋排末端平均间隙总和来确定。

平均间隙(e)应当取至少 3 次测量值的平均值。

15.3.1.5 横肋的倾斜角 β

横肋的倾斜角(β)应当由计算每一排肋的倾斜角测量值的平均值来确定。

15.3.1.6 横肋宽 b

剖面 $M-M$ 表示横肋宽 b ,见图 9。横肋宽的测定是沿轴线在肋的中间点处测量,每行测 3 次取平均值。

15.3.2 刻痕尺寸的测量

15.3.2.1 概述

刻痕钢绞线刻痕尺寸的测量应在钢绞线试样上拆取的单丝上进行。在测量前,应从钢绞线上拆股取丝,并在钢丝表面不会发生变化的前提下进行矫直。生产过程中未矫直的刻痕钢丝,测量前应在钢丝表面不会发生变化的前提下进行矫直。

15.3.2.2 最深点的深度(a_{\max})

在最深点 a_{\max} 的刻痕深度的确定应在每排痕上测量 $n(n \geq 5)$ 个点的深度,计算平均值。

15.3.2.3 刻痕间距(c)

刻痕间距(c)应当用测量的长度除以长度内的肋痕数。

测量长度应当是在同一排刻痕上、平行于钢丝中心线的直线上,一个刻痕至另一个刻痕的中心的距离。测量的距离至少为 10 个刻痕长。

15.3.2.4 刻痕长度(l)

刻痕长度测量应当是在同一排刻痕上、平行于钢丝纵向轴线穿过刻痕中心的 3 个测量值的平均值。

15.3.2.5 刻痕间隙周长($\sum e_i$)

刻痕间隙周长($\sum e_i$)应当由计算两相邻刻痕排末端平均间隙总和来确定。

平均间隙应当取至少 3 次测量值的平均值。

15.3.2.6 刻痕的倾斜角(β)

刻痕的倾斜角(β)应当由计算每一排刻痕的倾斜角测量值的平均值来确定。

15.3.3 钢绞线的捻距(P)

钢绞线的捻距长度(P)应当用同一根钢丝两个连续的相应的点的距离来确定。
推荐测量放在钢绞线上的纸的拓记。

15.3.4 伸直性

预应力钢材的伸直性用矢高(h_b)表示,其测量方法是,把预应力钢材放置在间距为 1 m 的两个固定支撑点上,在同一平面内测量出预应力钢材的矢高(见图 8)。

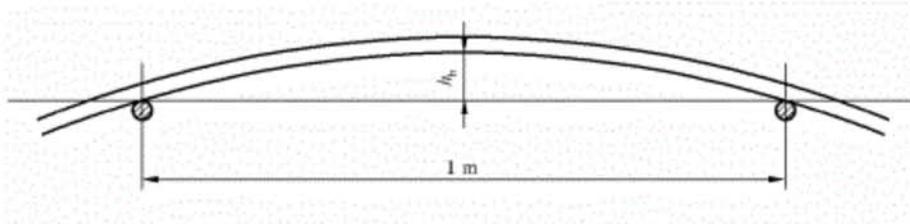


图 8 矢高的测量

16 相对肋面积的确定(f_R)

16.1 概述

相对肋面积(f_R)的确定应当采用 15.3.1 的测量结果。

16.2 f_R 的计算

相对肋面积由式(8)定义:

$$f_R = \frac{1}{\pi d} \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m F_{R,i,j} \sin \beta_{i,j}}{c_i} \dots\dots\dots (8)$$

式中:

n ——在一周上横肋的个数。

m ——横断面上倾斜的肋数。

$f_R = \sum_{i=1}^p (\alpha_{s,i} \Delta l)$ 是一个肋纵截面的面积(见图 9)。

λ 是一个经验系数,可以表示 f_R 与钢丝剖面特殊关系。
 $a_{1/4}$ 、 a_m 、 $a_{3/4}$ 的值可以根据 15.3.1.2 给出的测量方法确定。
 Σe_i 可根据 15.3.1.4 给定的方法确定。
 用来计算 f_R 的公式应当在试验报告中注明。

17 每米公称质量偏差的确定

17.1 试样

根据第 4 章的规定,试样应从端部垂直切取。

17.2 测量精度

试样的长度和质量测量精度至少为 $\pm 0.5\%$ 。

17.3 试验程序

每米质量的百分比偏差应当由试样实际的每米质量与相关产品标准给出的公称每米质量的差决定。

18 防腐润滑脂含量检测

18.1 试样

根据第 4 章的规定,试样应从端部垂直切取。

18.2 试验设备

测量质量的设备精度应不低于 1.0 g。

18.3 试验程序

取 1 m 长的无粘结预应力钢绞线,用精度不低于 1.0 g 的量具称量其质量 W ,然后除净钢绞线及护套上的防腐润滑脂,并称量钢绞线的质量 W_1 和护套的质量 W_2 ,每米长无粘结预应力钢绞线中防腐润滑脂的质量 W_3 应按式(13)计算:

$$W_3 = W - W_1 - W_2 \quad \dots\dots\dots(13)$$

式中:

W ——每米长无粘结预应力钢绞线的质量,单位为克每米(g/m);

W_1 ——每米长无粘结预应力钢绞线中除净护套和防腐润滑脂后的钢绞线的质量,单位为克每米(g/m);

W_2 ——每米长无粘结预应力钢绞线中除净防腐润滑脂后的护套的质量,单位为克每米(g/m);

W_3 ——每米长无粘结预应力钢绞线中防腐润滑脂的质量,单位为克每米(g/m)。

19 护套厚度测量

19.1 试样

根据第 4 章的规定,取防腐润滑脂含量检测试验中除净防腐润滑脂后的护套。

19.2 试验设备

测量厚度的设备精度不低于 0.02 mm。

19.3 试验程序

用量具在护套每端截面上选取最薄的位置测量厚度各一次,取其最小值。

20 镀层均匀性试验

20.1 试样

试样应符合第 4 章的规定。

20.2 试验设备

试验设备应符合 GB/T 2972 中的相关规定。

20.3 试验程序

均匀性试验应按 GB/T 2972 的要求执行。

21 锌层质量试验

21.1 试样

试样应符合第 4 章的规定。

21.2 试验设备

试验设备应符合 GB/T 1839 中的相关规定。

21.3 试验程序

锌层质量试验应按 GB/T 1839 的要求执行。

22 试验报告

试验报告应包括以下信息:

- a) 本标准编号;
- b) 试样的标记(包括钢丝、钢棒、钢筋、钢绞线的公称直径);
- c) 试验类型和相应的试验结果;
- d) 适用时,给出产品的相关标准;
- e) 涉及的补充资料,包括试样、试验设备、试验过程。

附 录 A
(资料性附录)

本标准与 ISO 15630-3:2010 的对照一览表

本标准与 ISO 15630-3:2010 具体章条编号对照情况见表 A.1。

表 A.1 本标准与 ISO 15630-3:2010 的对照一览表

本标准的章条编号	ISO 15630-3:2010 的章条编号
8	—
9	8
10	9
11	10
12	11
13	12
14	13
15	14
16	15
17	16
18	—
19	—
20	—
21	—
22	17
附录 A	—
附录 B	—
附录 C	—

注：表中的章条以外的本标准其他章条编号与 ISO 15630-3:2010 其他章条编号均相同且内容相对应。

附录 B
(资料性附录)

本标准与 ISO 15630-3:2010 的技术差异及其原因

本标准与 ISO 15630-3:2010 的技术差异及其原因见表 B.1。

表 B.1 本标准与 ISO 15630-3:2010 的技术差异及其原因

本标准的章条编号	技术差异	原因
2	关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,调整的情况集中反映在第 2 章“规范性引用文件”中具体调整如下: • 增加引用了 GB/T 1839(见第 21 章); • 增加引用了 GB/T 2972(见第 20 章); • 增加引用了 GB/T 2975(见第 4 章); • 增加引用了 GB/T 4336(见第 14 章)	适应我国的技术条件
8	本标准增加扭转试验	部分预应力钢材需进行扭转性能试验
9	本标准增加镀层附着力相关技术要求	满足相关产品标准对镀层附着力的检验需求
18	本标准增加防腐润滑脂含量检测	满足无粘结钢绞线等预应力钢材检测需求
19	本标准增加防腐润滑脂含量检测	满足无粘结钢绞线等预应力钢材检测需求
20	本标准增加镀层均匀性试验	满足如镀锌钢丝等含镀层预应力钢材检测需求
21	本标准增加锌层质量试验	满足如镀锌钢丝等含镀锌层预应力钢材检测需求
附录 A	本标准增加预应力混凝土用钢绞线拉伸试验方法	满足我国预应力混凝土用钢绞线应用需求

附录 C

(资料性附录)

预应力混凝土用钢绞线拉伸试验方法

C.1 概述

本方法规定了预应力混凝土用多丝钢绞线拉伸试验程序。本方法旨在用于评价在预应力钢绞线标准规范中描述的钢绞线的特性。

C.2 注意事项

- C.2.1 如果试样存在任何由试验机夹持装置造成的凹口、切割或弯曲,可能会导致试样的早期损坏。
 C.2.2 如果七丝结构钢绞线受力不均可导致试验误差。
 C.2.3 在试样准备期间额外受热,可能会对钢绞线机械性能产生显著影响。
 C.2.4 按照 C.4 推荐的夹持方法会有偏差。

C.3 夹持装置

C.3.1 当钢绞线试样的破断发生在试验机夹具之间的自由跨度部分时,钢绞线真实的机械性能可以被确定。因此,应采用适宜的试验设备,建立一套完善的试验步骤以得到稳定的试验结果。

由于每台试验机具有固有的特性,因此,实验室应从 C.3.2~C.3.8 中选择一种最适合所用试验设备的夹持方法。

C.3.2 带齿标准 V 型夹具。

注:齿的数量大约在 5 个/cm~10 个/cm,最小有效夹持长度大约 102 mm。

C.3.3 带齿标准 V 型夹具并使用衬垫材料,该方法是将一些材料放置在夹具和试样之间,使齿咬入的影响最小化。可选用过的材料有铅箔、铝箔、金刚砂布等,材料的种类、厚度取决于夹具齿的形状、条件和粗糙程度。

注:齿的数量大约在 5 个/cm~10 个/cm,最小有效夹持长度大约 102 mm。

C.3.4 带齿标准 V 型夹具,对试样被夹持的部分进行特殊的准备——使用的方法之一是镀锡,这时,夹持的部分被清洁、助熔。多次浸入刚高于熔点的熔化的锡合金中。试样准备的另一种方法就是将夹持部分装入金属或柔韧性的导管,使用环氧树脂粘接,装入部分应近似是钢绞线捻距的两倍。

注:齿的数量大约在 5 个/cm~10 个/cm,最小有效夹持长度大约 102 mm。

C.3.5 平滑的特殊夹具,半圆柱状凹槽——凹槽和试样的被夹持部分应涂磨料浆,使试样固定在平滑凹槽中以防止打滑。磨料浆是由氧化铝以水或甘油为载体的物质组成。

凹槽曲率半径应近似相同于被试验钢绞线的半径,圆心应在超出夹具板面 0.79 mm,防止试样在夹具中间夹持时两夹具表面紧密靠拢。

C.3.6 用于钢丝绳类型的标准铸头——试样的被夹持部分被锚固在锌合金中,应按照钢丝绳行业中的铸头工艺进行。

C.3.7 耐张线夹——这些装置的尺寸设计应适合每一种被试验的钢绞线的尺寸。

C.3.8 夹具装置——不推荐使用预制场张拉钢绞线的夹具进行钢绞线拉伸试验。

C.4 制样

如果在镀锡过程中或用金属材料铸头过程中金属熔融温度太高,超过大约 370 ℃,试样可能受到热影响,从而引起强度和延展性的损失。如果使用这些方法制样,应小心控制温度。

C.5 程序

C.5.1 屈服力——为确定屈服力,使用至少达到 1 级的引伸计,在试样上加预期最小破断负荷 10% 的初始负荷,然后挂上引伸计,调整引伸计读数 1% 标距,然后加载直到引伸计达到 1%,记录这时的伸长负荷为屈服力。当屈服强度确定后,引伸计可以从试样上摘下。

C.5.2 伸长率——为确定伸长率,使用至少达到 2 级的引伸计,标距至少 500 mm,在试样上施加规定最小破断力 10% 的初始负荷,然后挂上引伸计,调整引伸计读数到 0 点,当超过最小伸长率,在试样断裂之前可以摘下引伸计。确定最终的伸长率没有必要。

C.5.3 屈服力引伸计和伸长率引伸计可能是同样的仪器或两个分开的仪器。两个分开的引伸计是可行的,由于屈服力引伸计更灵敏,当钢绞线断裂时可能会损坏,因此当确定了屈服力后,引伸计可以摘下。伸长率引伸计可以使用稍低灵敏度或者试样断裂时不易损坏的引伸计。

C.5.4 破断力——绞线中一根或多根钢丝断裂时的最大力为破断力。

试样在引伸计外部断裂或在夹具中断裂,达到最小规定值时,认为产品符合产品标准要求。不论采用什么夹持方式,试样断在夹具中且未达到最小规定值时,建议进行重新试验。试样断在夹具和引伸计之间,未达到最小规定值时,需要按照相关标准规定确定是否进行重新试验。
